


Considérations pour les applications de capteurs dans un contenant, container ou réservoir typique

Forme du réservoir ? _____

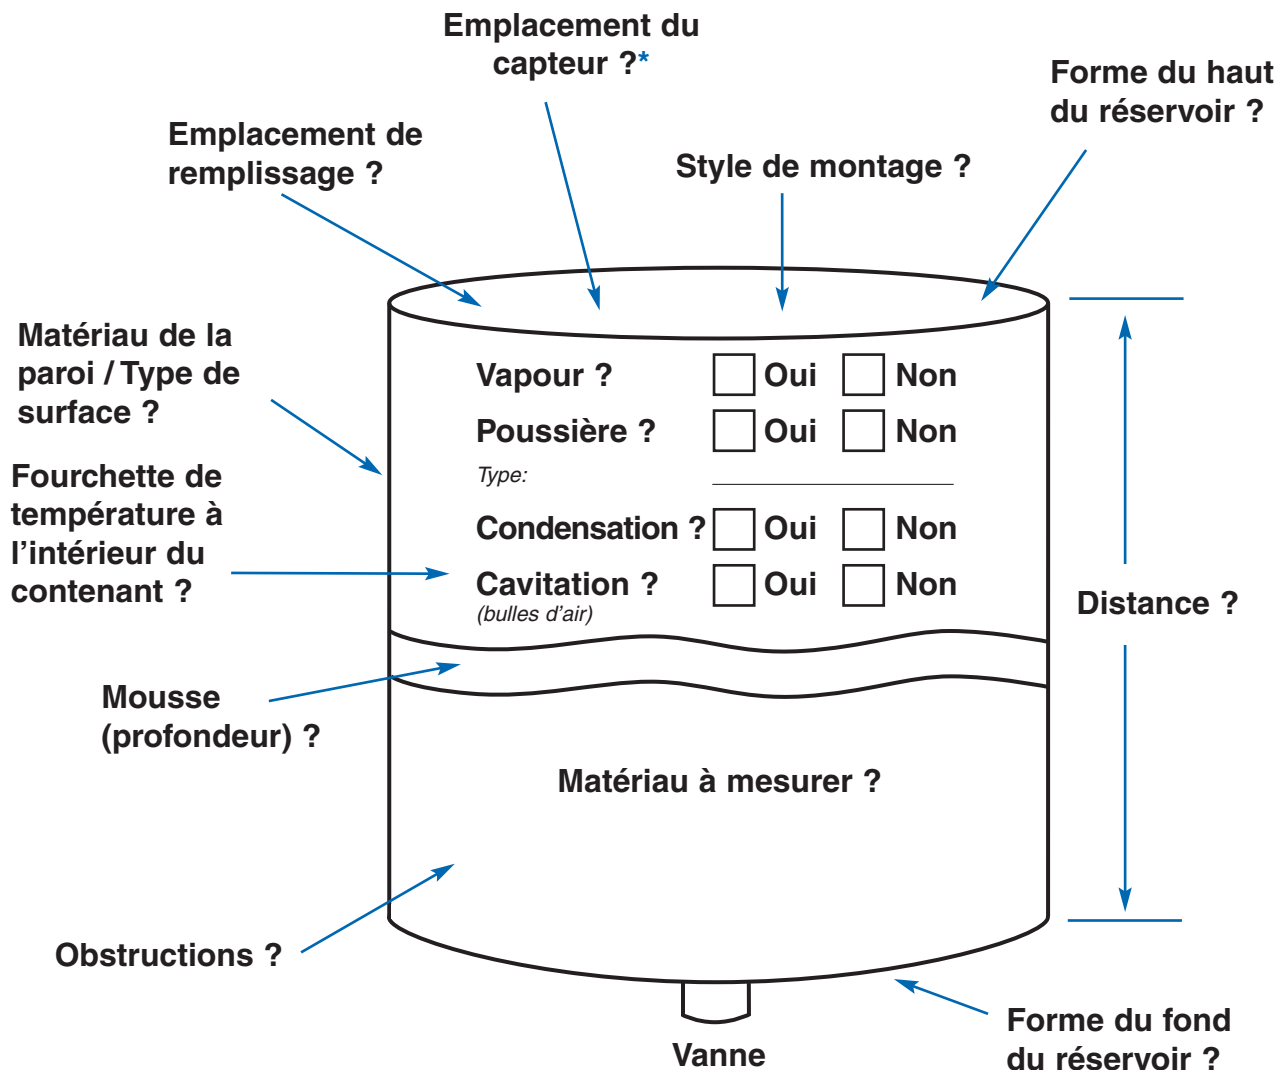

* Le capteur doit être installé au-dessus du contenant.

Puissance nécessaire : 110 VAC 24 VDC (3 fils) 230 VAC Puissance de la boucle (2 fils)

Communications : RS232 RS485 Modbus



Des solutions de capteurs pour aujourd'hui et demain™

CERTIFIED ISO 9001:2000



Madison Europe + 31 (0) 548 659 034 www.madisonco.com

Ninaberlaan 83, NL-7447 AC Hellendoorn, Pays-Bays • Fax: + 31 (0) 548 659 010 • E-mail: europe@madisonco.eu
Madison Company – Numéro Vert: + 1 800-466-5383 • Tel: + 1 203-488-4477 • Fax: + 1 203-488-4477 • E-mail: sales@madisonco.com